

# Тестування на ВІЛ

## (скринінг, верифікація, ідентифікація)

Обстеження на ВІЛ-інфекцію передбачає проведення досліджень у декілька етапів:

- **скринінговий етап** (виявлення серологічних маркерів ВІЛ);
- **верифікаційний етап** для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ (підтверджувальний етап);
- **ідентифікаційний етап** (обстеження при взятті під медичний нагляд або перед призначенням АРТ особі з позитивним ВІЛ-статусом)

1. Якщо результат скринінгу **негативний**: необхідно надати довідки про негативний ВІЛ-статус.


2. Якщо результат скринінгу **позитивний**: проводимо **верифікаційний етап дослідження**. Після отримання позитивного тесту слід провести другий тест верифікаційного дослідження. Якщо отримано позитивний результат тестування: *повідомлення про діагноз ВІЛ-інфекції*.

3. Якщо отримано **сумнівний результат** тестування (скринінговий позитивний, один верифікаційний тест позитивний, а другий тест – негативний): *повідомлення про невизначений ВІЛ-статус*. Слід провести *повторне тестування через 14 діб*.

4. Якщо результат тестування оцінюється як **невизначений** (скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест позитивний, а другий – недійсний /або скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест негативний), то слід провести *повторне тестування того ж дня*.

- Додавання тесту в скринінговому дослідженні

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

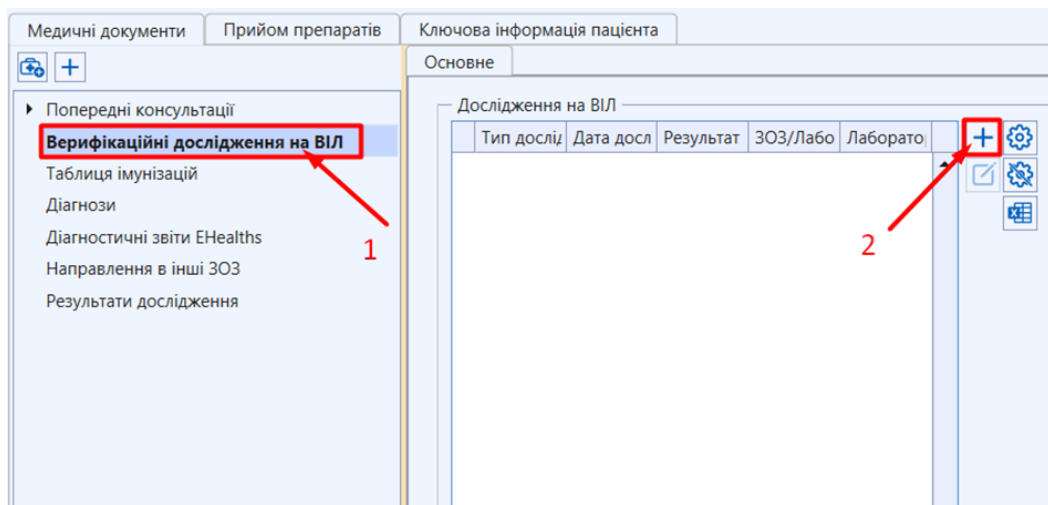

У відкритій картці дослідження необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

The screenshot shows the 'Дослідження на ВІЛ' form. Fields include: 'Вік пацієнта' (38), 'Організація створення' (Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"), 'Тип дослідження на ВІЛ\*' (Скринінгове), 'Дата дослідження\*' (24.02.2), 'Результат дослідження', '№ направлення' (14), '№ біоматеріалу' (14), 'Лабораторний метод\*' (Експрес-тестування з), 'Підсумковий результат дослідження', and 'ЗОЗ/Лабораторія' (КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"). A table at the bottom has columns: 'Назва тесту', 'Номер серії тесту', 'Термін придатності тесту', 'Результат тесту'. A red box and arrow point to the 'Створити' button in the bottom right corner.

Далі зберегти картку:

The screenshot shows a dialog box titled 'Результат тесту'. It contains a question mark icon and the text: 'Для проведення операції необхідно провести збереження картки. Продовжити?'. There are two buttons: 'Так' (highlighted with a red box) and 'Ні'.

В результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

77

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

First Response, 77R2223S до 10.10.2025

FIRST, 77C0924S до 20.02.2026

**FIRSTR, 77K2223S до 10.10.2025**

Premier Medical, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77B04228 до 31.01.2025

Rapid, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77J2023S до 31.10.2025

Експрес-тест ВІЛ 1-2.0, 77K2223S до 31.10.2025

Обрати

Вказати результат тесту та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

FIRSTR, 77K2223S до 10.10.2025

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний Тест відсутній в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергово дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

Додати

Ок Зберегти Скасувати

(Створення)

Назва\*

Серія\*

Термін придатності\*

Eco test

S240305

30.09.2026

Ок Зберегти Скасувати

1

2

3

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Eco test, S240305 до 30.09.2026

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання Тесту необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле стає обов'язковим) та «**Підсумковий результат дослідження**». Далі натиснути вгорі **[Зберегти]** або **[Зберегти і закрити]**:

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* **24.02** Результат дослідження\* **×**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод\* **Негативний**  
**Позитивний**  
**Розцінюється як неві**

Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

✓ Зберегти і закрити ✕ Закрити

✓ Зберегти ✕ Аудит

🗑️ Видалити 🕒 Історія станів

🔄 Оновити 🕒 Історія друку

Картка Додатково

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* **24.02** Результат дослідження\* **Позитивний**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод\* **Експрес-тестуван**

Підсумковий результат дослідження **Негативний**  
**Позитивний**  
**Розцінюється як невизначений**

ЗОЗ/Лабораторія

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

**Увага!** При додаванні другого тесту скринінгового дослідження система повідомить про помилку:

Помилки картки Результати тестів (Створення)

✕ Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ок

Для типу «**скринінгове дослідження**» можна додати тільки один тест.

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* **24.02** Результат дослідження\* **Позитивний**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод\* **Експрес-тестуванн**

Підсумковий результат дослідження **Позитивний**

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

## • Додавання тестів у верифікаційному дослідженні

В ЕМК перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

Медичні документи | Прийом препаратів | Ключова інформація пацієнта

Оснoвнe

Дослідження на ВІЛ

Тип дослідже	Дата дослідж	Результат дос	ЗОЗ/Лаборат	Лабораторни
Скринінгове	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "...	Експрес-те...

1. **Верифікаційні дослідження на ВІЛ**

2. **[Створити]**

У відкритій картці необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Верифікаційне** Дата дослідження\* **24.02.2** Результат дослідження

№ направлення **15** № біоматеріалу **15** Лабораторний метод\* **Експрес-тестування з**

Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту

**[Створити]**

Далі зберегти картку:

Результат тесту

Для проведення операції необхідно провести збереження картки. Продовжити?

Так Ні

У результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

× 2025

Abbott, 03ADH030C до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADDH036 до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADH030C до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADI030A до 12.06.2025

boson, 23020903 до 02.02.2025

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

Обрати

Вказати **результат тесту** та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

boson, 23020903 до 02.02.2025

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний **Тест відсутній** в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергові дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

Додати

Ок Зберегти Скасувати

(Створення)

Назва\*

Серія\*

Термін придатності\*

Вериф

78645

30.10.2025

Ок Зберегти Скасувати

1 2 3

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест\* Вериф, 78645 до 30.10.2025 +

Результат тесту\* Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання **2-х Тестів** необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле обов'язкове) та «**Підсумковий результат дослідження**». Далі натиснути вгорі [**Зберегти**] або [**Зберегти і закрити**]:

Вік пацієнта **38**

Організація створення Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ\* Верифікаційне Дата дослідження\* 24.02.2 Результат дослідження\* ×

№ направлення 15 № біоматеріалу 15 Лабораторний метод\* Негативний

Підсумковий результат дослідження Позитивний

ЗОЗ/Лабораторія КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

Зберегти і закрити × ✓ Зберегти Аудит Видалити Історія станів Оновити Історія друку

Картка Додатково

Тестування на ВІЛ

Вік пацієнта **38**

Організація створення Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ\* Верифікаційне Дата дослідження\* 24.02.2 Результат дослідження\* Позитивний

№ направлення 15 № біоматеріалу 15 Лабораторний метод\* Експрес-тестування

Підсумковий результат дослідження Негативний

ЗОЗ/Лабораторія Позитивний

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

**Увага!** При додаванні третього тесту верифікаційного дослідження система повідомить про помилку:

### Помилки картки Результати тестів (Створення)



Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ок

Для типу «**верифікаційне дослідження**» можна додати тільки **два тести**:

Вік пацієнта	38				
Організація створення	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"				
Тип дослідження на ВІЛ*	Верифікаційне	Дата дослідження*	24.02.24	Результат дослідження*	Позитивний
№ направлення	15	№ біоматеріалу	15	Лабораторний метод*	Експрес-тестування
Підсумковий результат дослідження	Позитивний				
ЗОЗ/Лабораторія	КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"				

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

### • Додавання тестів у ідентифікаційному дослідженні

У всіх пацієнтів, в яких діагностовано ВІЛ-інфекцію, проводять ідентифікаційний етап під час взяття під медичний нагляд або перед призначенням АРТ, використовуючи ту саму стратегію та алгоритм тестування.

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

Медичні документи	Прийом препаратів	Ключова інформація пацієнта			
Основне					
Дослідження на ВІЛ					
Попередні консультації	Дослідження на ВІЛ				
Верифікаційні дослідження на ВІЛ	Скринінгове	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "Біл...	Експрес-тесту...
Таблиця імунізацій	Верифікаційне	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "Біл...	Експрес-тесту...
Діагнози					
Діагностичні звіти EHealths					
Направлення в інші ЗОЗ					
Результати дослідження					

Додавання тестів у ідентифікаційному дослідженні проводиться аналогічно, як і при скринінговому та верифікаційному дослідженнях.

**Увага!** Для типу «**ідентифікаційне дослідження**» можна додати тільки три тести:



Вік пацієнта38

Організація створенняКомунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ\*Ідентифікаційне

Дата дослідження\*26.02.26

Результат дослідження\*Позитивний

№ направлення18

№ біоматеріалу18

Лабораторний метод\*Експрес-тестування

Підсумковий результат дослідженняПозитивний

ЗОЗ/ЛабораторіяКНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Bosson	2541978	28.09.2026	Позитивний
Тест HIV	AA1212	19.09.2026	Позитивний
Тестова назва	AA1223	27.06.2027	Позитивний

Якщо додати **більше трьох** тестів **ідентифікаційного дослідження**, то система повідомить про помилку.

Помилки картки Результати тестів (Створення)

Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ok